

**Acta de primera junta de aclaraciones**

**Licitación Pública Nacional Presencial No. SIMAS 009/2023**

**Contrato Abierto**

**Bienes:** Adquisición de tubería de polietileno, manguera de reparación, manguera de alta presión y brocales de polietileno.

**Contrato de adquisiciones No.:** SIMAS 009/2023.

**Lugar y fecha:** Torreón, Coahuila, a 19 de abril del 2023.

Acta que se formula, siendo las 13:30 horas en el lugar y fecha, pertenecientes a la junta convocada por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coah., en relación a las preguntas y/o aclaraciones recibidas de la Licitación Pública Nacional Presencial No. **SIMAS 009/2023** consistente en la adquisición de bienes **“Adquisición de tubería de polietileno, manguera de reparación, manguera de alta presión y brocales de polietileno”**, con fundamento a los artículos 42 fracción I inciso a), 43 fracción I, 51, 52, 55 y 71 y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación, dándose respuesta a las preguntas recibidas con objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma.

Preside el presente acto el Ing. Francisco Javier Rubio Andrade del Departamento de Licitaciones del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila en cumplimiento a lo establecido en el artículo 54-A de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Al acto se presentó el siguiente licitante:

- **Alila, S.A. de C.V.**

Se manifiestan las siguientes Aclaraciones por parte del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila:

- La proposición deberá de esta firmada (TODOS Y CADA UNO DE ELLOS) por el representante legal, y deberá de coincidir la firma con el documento oficial de identificación que presente, en caso contrario se desechará la proposición (punto 12 de las bases de licitación y artículo 43 de la Ley).
- La falta de cualquier documento en la proposición será motivo de descalificación, incluyendo los que se indiquen en el acta de la junta de aclaraciones y sus anexos.
- Los licitantes deberán considerar estar con anticipación al acto de recepción y apertura de proposiciones, ya que después de la hora indica no se recibirán las proposiciones.
- La descripción técnica completa propuesta por el licitante e indicada en la propuesta técnica, deberá de coincidir con la propuesta económica (punto 12.2 de las bases).
- Por la Gerencia de Administración se hace la siguiente aclaración a la partida 3.- Brocal y tapa de polietileno para carga pesada

**Donde Dice:**

Partida	Descripción	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Unidad
3	Brocal y tapa de polietileno para carga pesada, <u>resistencia a 25 toneladas</u>	300	500	Pieza

**Debe Decir:**

Partida	Descripción	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Unidad
3	Brocal y tapa de polietileno para carga pesada, <u>resistencia a la carga de 27 toneladas</u>	300	500	Pieza


Se anexan al acta las hojas modificadas (11, 53 y 70) de las bases de licitación.

Se menciona que no se recibió preguntas y/o aclaraciones por parte de los licitantes en el acto de la junta de aclaraciones convocado por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila.

Las modificaciones que se deriven de la presente Junta de Aclaraciones serán obligatorias para los licitantes, aun cuando no se hubieren presentado al acto de asistencia de junta de aclaraciones, así mismo la presente acta forma parte integral de las bases de licitación, de conformidad al punto 3 de las bases de licitación y artículo 55 de la Ley.

No habiendo más que hacer constar en la presente acta, dando por concluido el presente acto de esta primera y última junta de aclaraciones convocada por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, firmando al margen y al calce todos los que en ella participaron, como constancia de haber recibido copia impresa del acta correspondiente, para todos los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar.

**Por los Funcionarios Públicos**

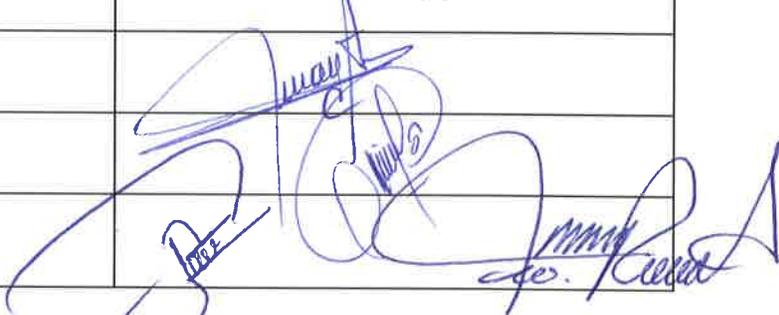Nombre del funcionarios y área a la que pertenece	Firmas
C.P. Juan Antonio Camacho Murillo Contraloría Interna del SIMAS Torreón	
C.P. Cynthia Piedra López Gerencia de Administración del SIMAS Torreón	
C.P. Jesús Moreno Cuevas Ing. Francisco Javier Rubio Andrade Departamento de Licitaciones del SIMAS Torreón	

**Por los Invitados**

Nombre del funcionarios y área a la que pertenece	Firmas
Ing. Luis Ricardo Baca Castro Contraloría Municipal	

**Por los Licitantes y Observadores**

Nombre de representante y Razón social	Firmas
Laura Estela Favela Varona Alila, S.A. de C.V.	

Fin de Acta



identificación oficial vigente del representante legal y de quien comparezca en los actos de presentación y apertura de propuestas (si corresponde).

- IX. Original del manifiesto de no conflicto de intereses y el Código de Conducta de los Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza (por duplicado).
- X. Constancia de la opinión positiva de cumplimiento de estar al corriente de sus obligaciones fiscales para efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación (SAT), de la Seguridad Social (IMSS) y en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos (INFONAVIT).

## II Objeto y alcances de las Bases de Licitación.

### 1. Información específica de los bienes

En la presente licitación se adquirirán mediante modalidad de contrato abierto los bienes: **Adquisición de tubería de polietileno, manguera de reparación, manguera de alta presión y brocales de polietileno**

Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato, objeto de esta licitación, los recursos serán propios provenientes de la caja interna del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, con partida presupuestal No. 0601124-24901111001.

**CONTRATO O PEDIDO: No. SIMAS 009/2023.**

#### 1.1 Descripción genérica de los bienes

Partida	Descripción de los bienes	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Unidad
	<b>Adquisición de ....</b>			
1	Tubo PEAD corrugado negro con campana y con liga 8"	1,200	2,000	Pieza
2	Tubo PEAD corrugado negro con campana y con liga 4"	393	655	Pieza
3	Brocal y tapa de polietileno para carga pesada, resistencia a la carga de 27 toneladas	300	500	Pieza
4	Manguera de presión de 1" de 2500 PSI rollos de 121 ó 121.90 mts marca Piraña o similar	1	1	Rollo
5	Manguera azul especial PALP para agua de 1/2"	14,400	24,000	Metro
6	Manguera azul especial PALP para agua de 3/4"	600	1,000	Metro
7	Válvula banqueta antifraude rosca hembra de 1/2"	2,400	4,000	Pieza
8	Válvula banqueta antifraude rosca hembra de 3/4"	300	500	Pieza

Las especificaciones de los bienes requeridos por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, se detallan en el documento número 20 denominado especificaciones técnicas.

Las especificaciones técnicas que se encuentran contenidas en el documento número 20 son las requeridas por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, por lo que si el licitante al revisar las especificaciones técnicas encontrara errores u omisiones o necesitará aclaraciones, **deberá notificarlo por escrito** al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, al Departamento de Licitaciones, conforme a lo señalado en el punto 3 de estas bases.

#### 1.2 Idioma




"2023, Año de Francisco I. Madero, Apóstol de la Democracia"




**DOCUMENTO NÚMERO 20**

LICITACIÓN No. FECHA: HORA:		NOMBRE DE LA EMPRESA: R.F.C.: BIENES A ADQUIRIR:				
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
PART. N°	DESCRIPCIÓN DE BIENES REQUERIDOS POR EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA	CANTIDAD MÁXIMA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA PROPUESTA POR EL LICITANTE (INDICAR MARCA, MODELO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS QUE CUMPLE)	CANTIDAD MÁXIMA	UNIDAD DE MEDIDA
	<b>Adquisición de ...</b>					
1	Tubo PEAD corrugado negro con campana y con liga 8"	1,200	2,000			
2	Tubo PEAD corrugado negro con campana y con liga 4"	393	655			
3	Brocal y tapa de polietileno para carga pesada, resistencia a la carga de 27 toneladas	300	500			
4	Manguera de presión de 1" de 2500 PSI rollos de 121 ó 121.90 mts marca Piraña o similar	1	1			
5	Manguera azul especial PALP para agua de 1/2"	14,400	24,000			
6	Manguera azul especial PALP para agua de 3/4"	600	1,000			
7	Válvula banqueta antifraude rosca hembra de 1/2"	2,400	4,000			
8	Válvula banqueta antifraude rosca hembra de 3/4"	300	500			

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NOMBRE DE LA EMPRESA	ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA O EN SU CASO, SI ES PERSONA FÍSICA EL NOMBRE DEL PARTICIPANTE
R.F.C.	ANOTAR EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
DOMICILIO	ANOTAR EL DOMICILIO LEGAL
TELÉFONO	ANOTAR NUMERO TELEFÓNICO DEL DOMICILIO LEGAL Y FAX
FECHA	ANOTAR FECHA DEL DÍA DE PRESENTACIÓN PARA APERTURA DE PROPOSICIONES (PUNTO 4.1 DE LAS BASES)
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES PROPUESTOS POR EL PROVEEDOR PARTICIPANTE	DEBERÁ INDICAR LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES PROPUESTOS POR EL PROVEEDOR PARTICIPANTE SEÑALANDO ENTRE OTROS ESPECIFICACIÓN DETALLADA RELATIVA A MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN, MEDIDA ETC. EN CASO DE NO PRESENTAR PROPOSICIONES EN ALGUNA PARTIDA SOLICITADA FAVOR DE INDICAR "NO COTIZO"
CANTIDAD	DEBERÁ ANOTAR LA CANTIDAD COMPLETA POR PARTIDA SOLICITADA POR EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA, NO SE ACEPTARÁN PARTIDAS QUE NO OFERTEN LAS PARTIDAS COMPLETAS
OTROS	NO DEBERÁ INDICAR NINGÚN PRECIO EN ESTE DOCUMENTO

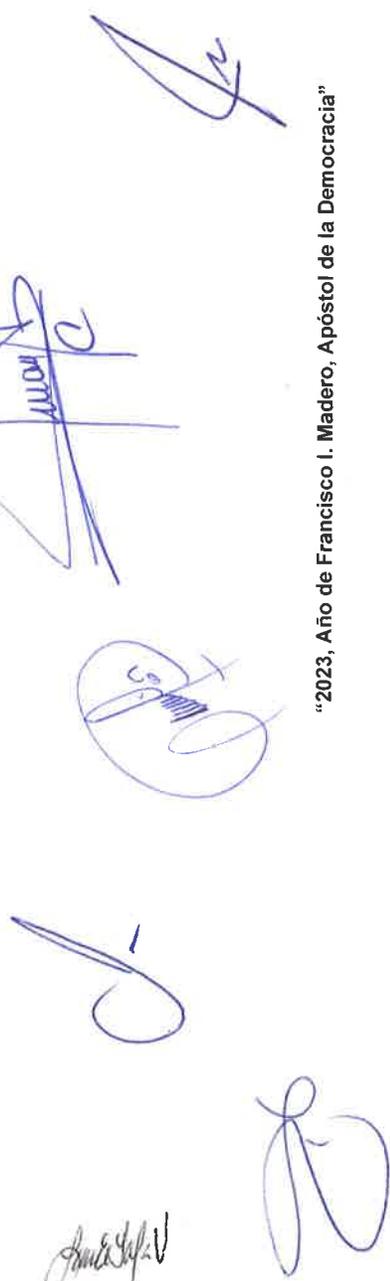

## ANEXO I

### MUESTRAS Y CATÁLOGOS, Y PRUEBAS A REALIZAR A LAS MUESTRAS

Partida	Descripción	Cantidad de la muestra a entregar	Unidad de la muestra a entregar	Entregar catálogos y/o fichas técnicas
	<b>Adquisición de ....</b>			
1	Tubo PEAD corrugado negro con campana y con liga 8"	No Aplica	Pieza	Si
2	Tubo PEAD corrugado negro con campana y con liga 4"	No Aplica	Pieza	Si
3	Brocal y tapa de polietileno para carga pesada, resistencia a la carga de 27 toneladas	1	Pieza	Si
4	Manguera de presión de 1" de 2500 PSI rollos de 121 ó 121.90 mts marca Piraña o similar	No Aplica	Rollo	Si
5	Manguera azul especial PALP para agua de 1/2"	1.5	Metro	Si
6	Manguera azul especial PALP para agua de 3/4"	1.5	Metro	Si
7	Válvula banqueta antifraude rosca hembra de 1/2"	1	Pieza	Si
8	Válvula banqueta antifraude rosca hembra de 3/4"	1	Pieza	Si

\* El SIMAS requiere la cantidad indicada de la muestra de cada una de las partidas de acuerdo a la unidad de medida de los artículos consumibles que se esta solicitando, la muestra deberá de ser entregada en empaque sellado y original de acuerdo a la presentación solicitada. Anexar ficha técnica en todas las partidas.

El licitante se hará responsable de cumplir con la entrega de los bienes adjudicados de acuerdo a la muestra presentada, por lo que deberá de coincidir en su totalidad la muestra entregada al Departamento de Licitaciones y los bienes adjudicados y entregados.

Partida(s)	Método de prueba:
Las partidas indicadas.	<p>Las pruebas serán realizadas utilizando las piezas especiales de bronce; las pruebas se aplicarán a las muestras de cada uno de los licitantes y por medio de un escrito informara los resultados de las pruebas, que a continuación se indican:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de acoplamiento de tubería PEALP con pieza de bronce. La tubería PEALP deberá incrustarse (adaptarse) perfectamente a la pieza de bronce, sin dañar los empaques de está o sufrir deformación de la entrada (boca) de la tubería al momento del acoplamiento sin forzar la tubería.</li> <li>Revisión visual a la calidad y acabado del bien.</li> </ul>

El licitante deberá incluir dentro del documento número 15 Cumplimiento de las normas aplicables, la copia simple del certificado oficial vigente del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana de los bienes propuestos y/o documento de una institución acreditada en el que se reconozca el cumplimiento de las mismas.